

Installateur-Rundschreiben E 1/17

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie darauf hinweisen, dass in unserem Versorgungsgebiet die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) Niederspannung (NS) Nord 2012 Ausgabe 2016 ihre Gültigkeit haben.

Sie finden die TAB NS Nord 2012 Ausgabe 2016 auf unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.stw-winsen.de/pdf/netzbetrieb/TAB_NS_Nord_2016_inkl_Beiblatt.pdf

Außerdem möchten wir Sie an dieser Stelle auf die VDE-AR-N 4101 September 2015 „Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz“ hinweisen. Diese VDE-Anwendungsregel hatte eine Übergangsfrist für in Planung oder in Bau befindliche Anlagen, die bereits am 01.09.2016 abgelaufen ist. Das bedeutet für Sie als Vertragsinstallateure, dass Sie nur noch Zählerschränke einbauen dürfen, die der AR-N 4101 Ausgabe September 2015, siehe beigefügtem Beispiel, entsprechen.

Defekte oder ungeeignete Zählerplätze sowie Zählerplätze in Schränken alter Bauform bedürfen einer kompletten Erneuerung auf den aktuellen Stand der Technik (gültige TAB, VDE, DIN). Wird eine Kundenanlage vom einphasigen Betrieb auf dreiphasige Betriebsweise umgestellt, ist der Zählerplatz an den aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Bei Nutzungsänderung von beispielsweise haushaltsüblicher Nutzung auf Gewerbebetrieb oder bei Zubau einer Erzeugungsanlage ist für den betroffenen Anlagenteil ebenfalls der aktuelle Stand der Technik einzuhalten.

In Mehrfamilienhäusern ist eine CAT 5 / 7 Leitung, vom oberen Anschlussraum (RJ45-Buchse) in die Wohnungs-Unterverteilung (RJ45-Buchse) für die zukünftige Übertragung von Zählwerten, Tarifwerten oder für Steuerzwecke (z.B. für Smart Grids oder Smart Home) zu verlegen.


Im Neubaubereich dürfen, um die DIN 18012, DIN 18322 und die DVGW VP601 einzuhalten, nur noch gas- und wasserdichte Gebäudeeinführungen (Mehrspartenhauseinführungen) verwendet werden. Die Installation hat bauseitig durch den Anschlussnehmer zu erfolgen.

Für technische Fragen zur Ausführung der Hausanschlüsse steht Ihnen Herr Sven Schierenberg unter Tel.: 04171 / 7999-43 gerne zur Verfügung.

Terminabsprachen für E-Zählersetzungen oder Inbetriebnahmen von Erzeugungsanlagen, die am Niederspannungsnetz angeschlossen werden, können Sie ab sofort mit Herrn Benjamin Holzmüller unter Tel.: 04171 / 7999-67 abstimmen.

Für technischen Fragen zum Stromnetzbetrieb steht Ihnen weiterhin Herr Näfke unter Tel.: 04171 / 7999-41 sowie zum Technischen Zählerwesen Herr Ewald unter Tel.: 04171 / 7999-40.

Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH

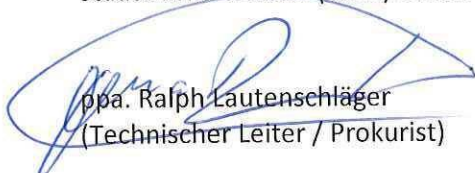

ppa. Ralph Lautenschläger
(Technischer Leiter / Prokurist)

Winsen (Luhe), den 23. März 2017
Ew/Nä



i. A. Thomas Ewald
(Teamleiter Automatisierungstechnik/Zählerwesen)